


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p><u>Megjegyzés</u></p> <p>Üzemi feszültség :3x230/400V 50Hz AC. Érintésvédelem: TN-S+EPH</p> <p>Javasolt elosztószekrény típusa : HENSEL Falon kívüli, blombálható kivitel</p> <p>A készülékek mellett felirati táblákat kell elhelyezni, melyek szövege megegyezik a leágazás számával.</p> <p>VÉDETTSÉG : IP65 In=50A Icw = 10kA</p> <p>A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT AZ ELOSZTÓ MÉRETEIT KESŐBBI TELEPÍTÉSI HELYÉHEZ ELLENŐRIZNI KELL!</p>										
Jel	Dátum	Módosítás								
LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173, Györiadamér Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 email.: b.farkas@lvt-vill.hu			TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165		LÉTESÍTMÉNY: Mocsfa község önkormányzata Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás 2911 Mocsfa, Kocsi út 2. hrsz.: 1005	2018.04.06. ÖSSZLAP/ 5 LAP/ 1	MUNKASZÁM: T-418/01 RAJZSZÁM: V-10	Index		
			KIVITELI TERV							
				"M" jelű mérő						

0

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10


"E.on" elosztó



"M" mérő



Főelosztó



~30m
NAYY-J
4x25mm²

~40m
NYY-J
5x16mm²

Jel	Dátum	Módosítás

LVT-vill
Tervező és Szolgáltató Kft.
9173 Györladamér Mátyás király utca 16.
tel.: 30/2375346
eméil.: b.farkas@lvt-vill.hu

TERVEZŐ:
Farkas Balázs
V / 08-1165

LÉTESÍTMÉNY: Mocsfa község önkormányzata
Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás
2911 Mocsfa, Kocsi út 2. hrsz.: 1005

TERV:
"M" jelű mérő

2018.04.06.

ÖSSZLAP/ 5

LAP/ 2

MUNKASZÁM: T-418/01


RAJZSZÁM: **V-10**

Index

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3x230/400V 50Hz

TN-S + EPH

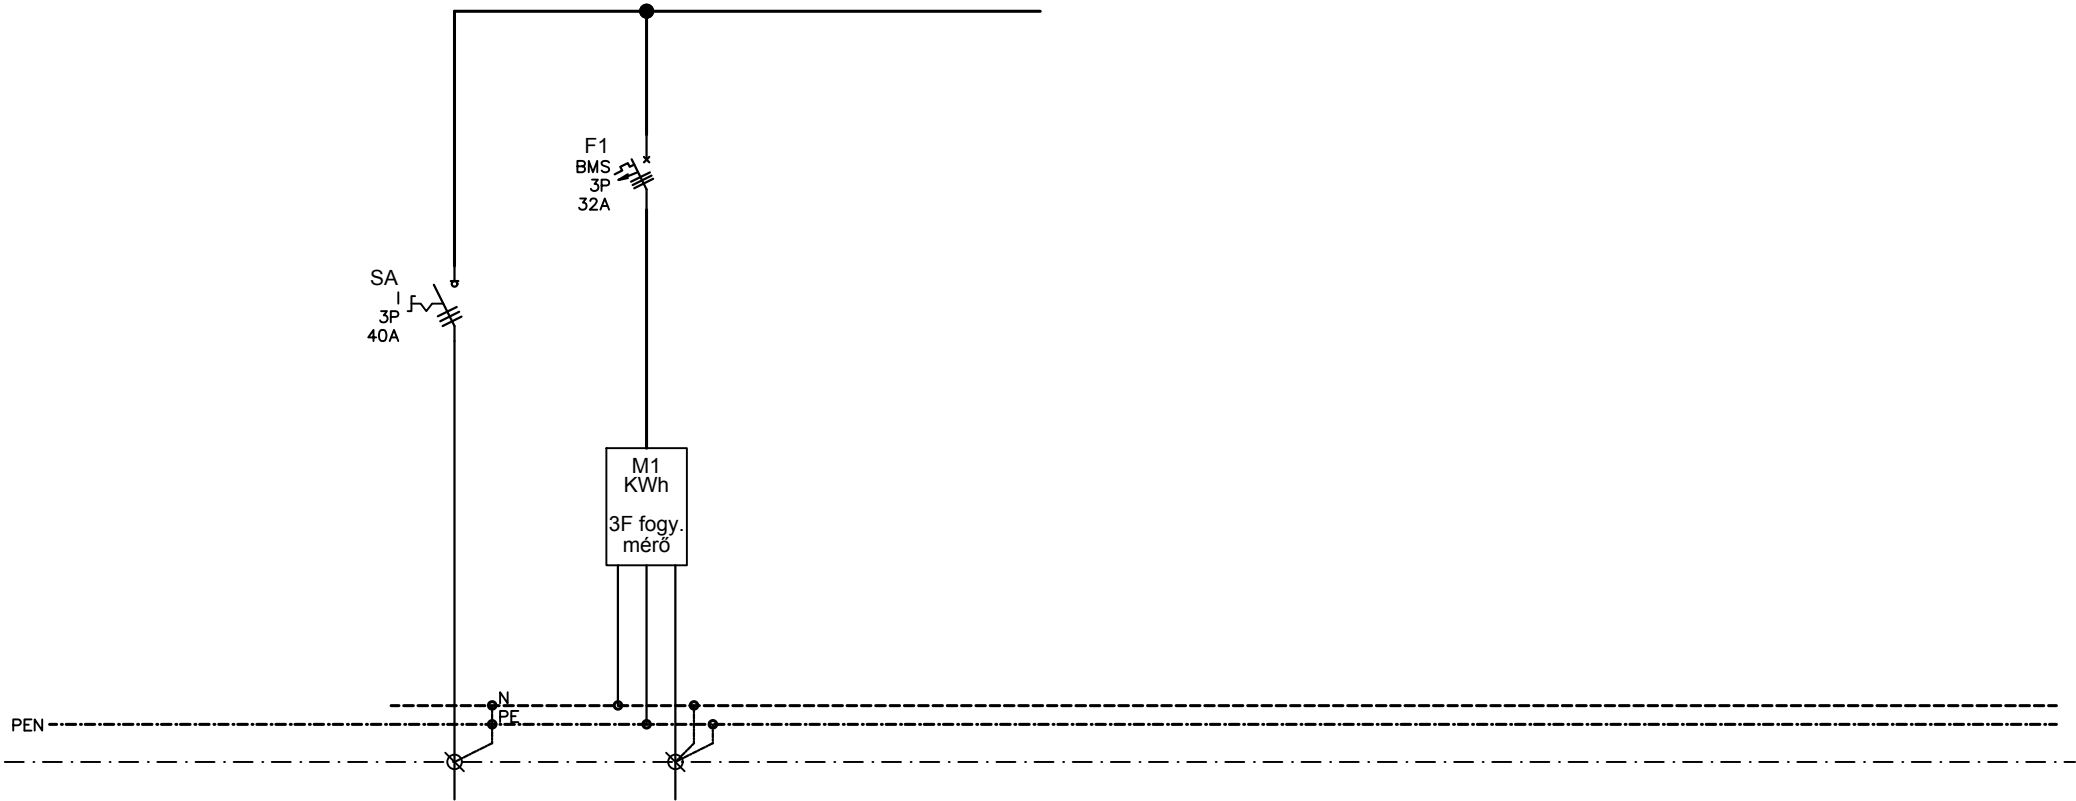

LEÁG.SZÁM	0	1
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS E.ON hálózatról	Orvosi rendelő mért fővezeték
TELJESÍTMÉNY (kW)		
VÉDŐCSŐ	3x32A	3x32A
VEZETÉK	TÍPUS	NAYY-J
	KERM.(mm ²)	4x25mm ²

Jel	Dátum	Módosítás

LVT-vill
 Tervező és Szolgáltató Kft.
 9173 Györladamér Mátyás király utca 36.
 tel.: 30/2375346
 email.: b.farkas@lvt-vill.hu

TERVEZŐ:
 Farkas Balázs
 V / 08-1165

LÉTESÍTMÉNY: Mocsá község önkormányzata
 Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás
 2911 Mocsá, Kocsi út 2. hrsz.: 1005

TERV:
"M" jelű mérő

2018.04.06.

ÖSSZLAP/ 5

LAP/ 3

MUNKASZÁM: T-418/01

RAJZSZÁM: **V-10**

Index

0

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

600

600

1000

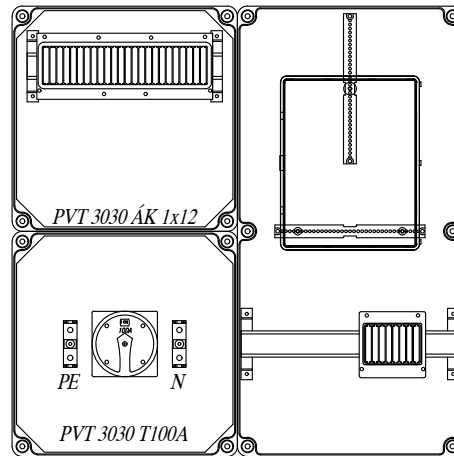

Jel	Dátum	Módosítás

LVT-vill
 Tervező és Szolgáltató Kft.
 9173 Györladamér Mátyás király utca 16.
 tel.: 30/2375346
 email.: b.farkas@lvt-vill.hu

TERVEZŐ:
 Farkas Balázs
 V / 08-1165

LÉTESÍTMÉNY: Mocsá község önkormányzata
 Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás
 2911 Mocsá, Kocsi út 2. hrsz.: 1005

TERV:
 "M" jelű mérő

2018.04.06.

ÖSSZLAP/ 5

LAP/ 4

MUNKASZÁM: T-418/01

RAJZSZÁM: **V-10**

Index

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	3
2	

1	Főkapcsoló	Mi 70100 +4P63A
2	Bizt aljzat.	Mi 70200 + OBO T1+T2
3	3x32A mérő	Mi 72431-0

			LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173 Györladamér Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 email.: b.farkas@lvt-vill.hu	TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165	LÉTESÍTMÉNY: Mocsá község önkormányzata Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás 2911 Mocsá, Kocsi út 2. hrsz.: 1005	2018.04.06.	MUNKASZÁM: T-418/01
						ÖSSZLAP/ 5	RAJZSZÁM: V-10
Jel	Dátum	Módosítás				LAP/ 5	Index